


## AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

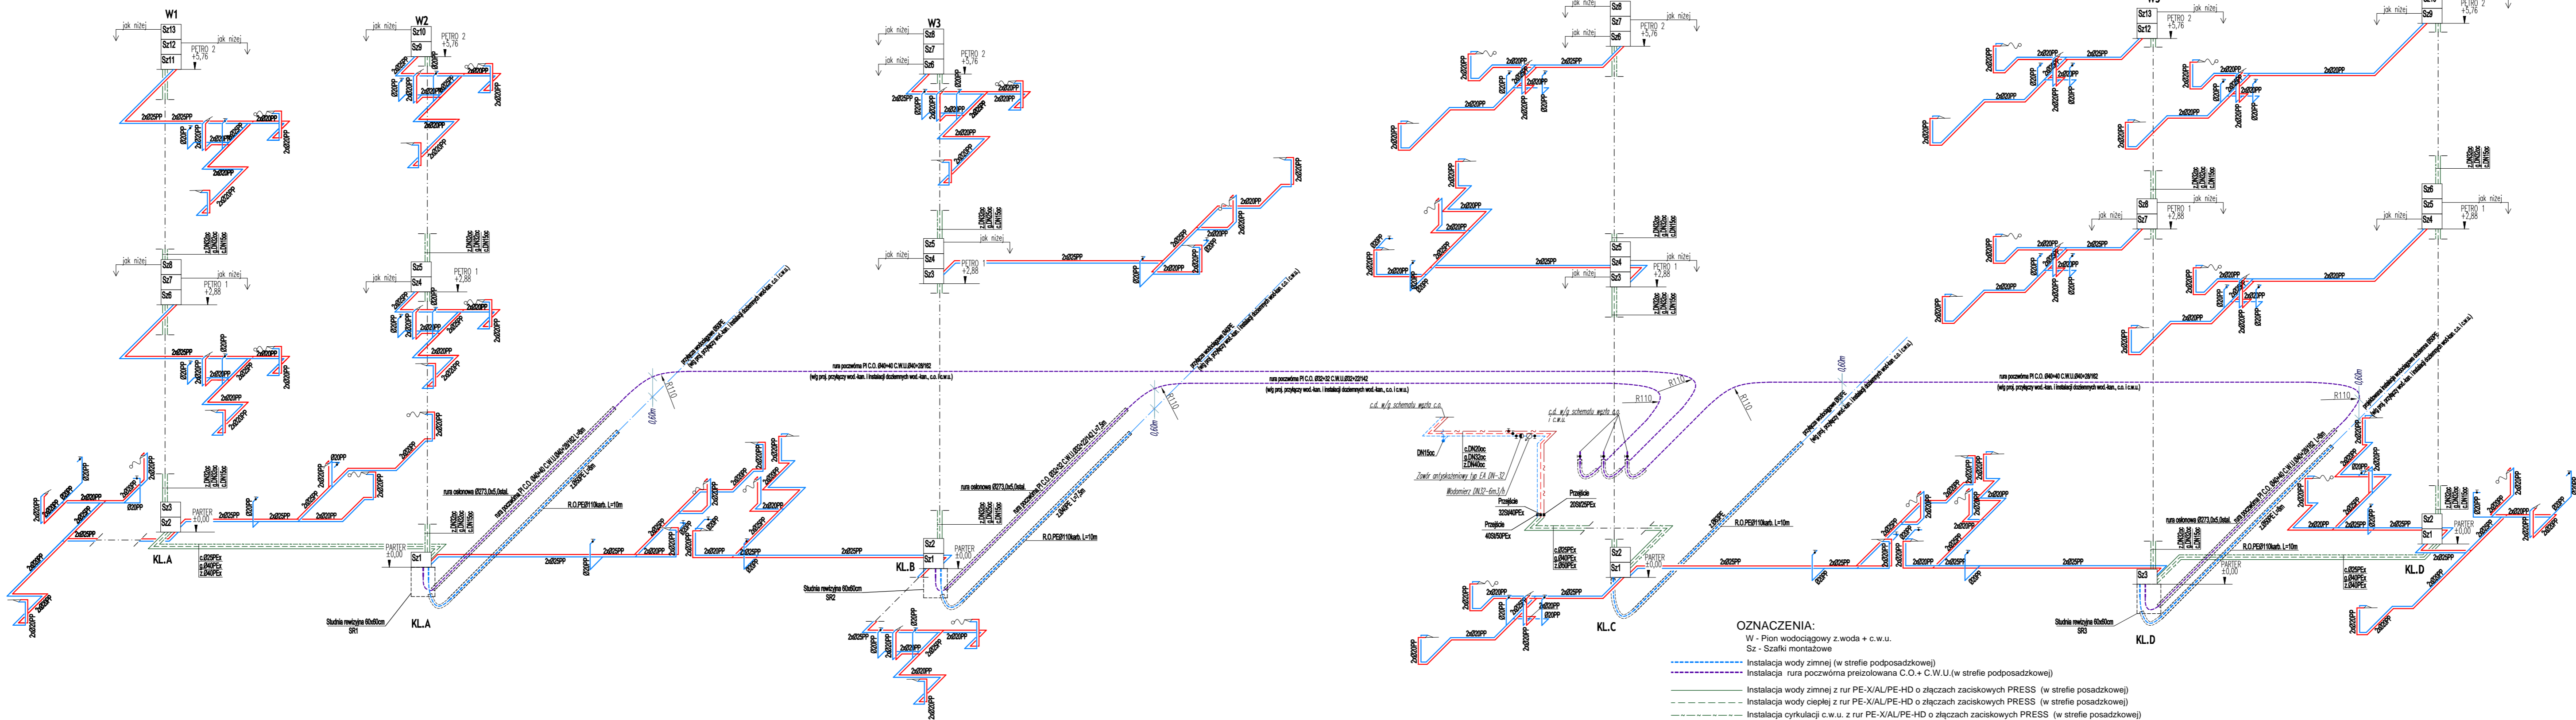

UWAGA: Instalacje ciepłej wody użytkowej zaprojektowane ze stali wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych z atestem higienicznym

UWAGA: Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia i wydzielania podlegająco zabezpieczonym w kierunku tej strony

[illegible]